


Rev. n°	Alteração	Alt.	Aprov.	Data
0	-	-	-	-

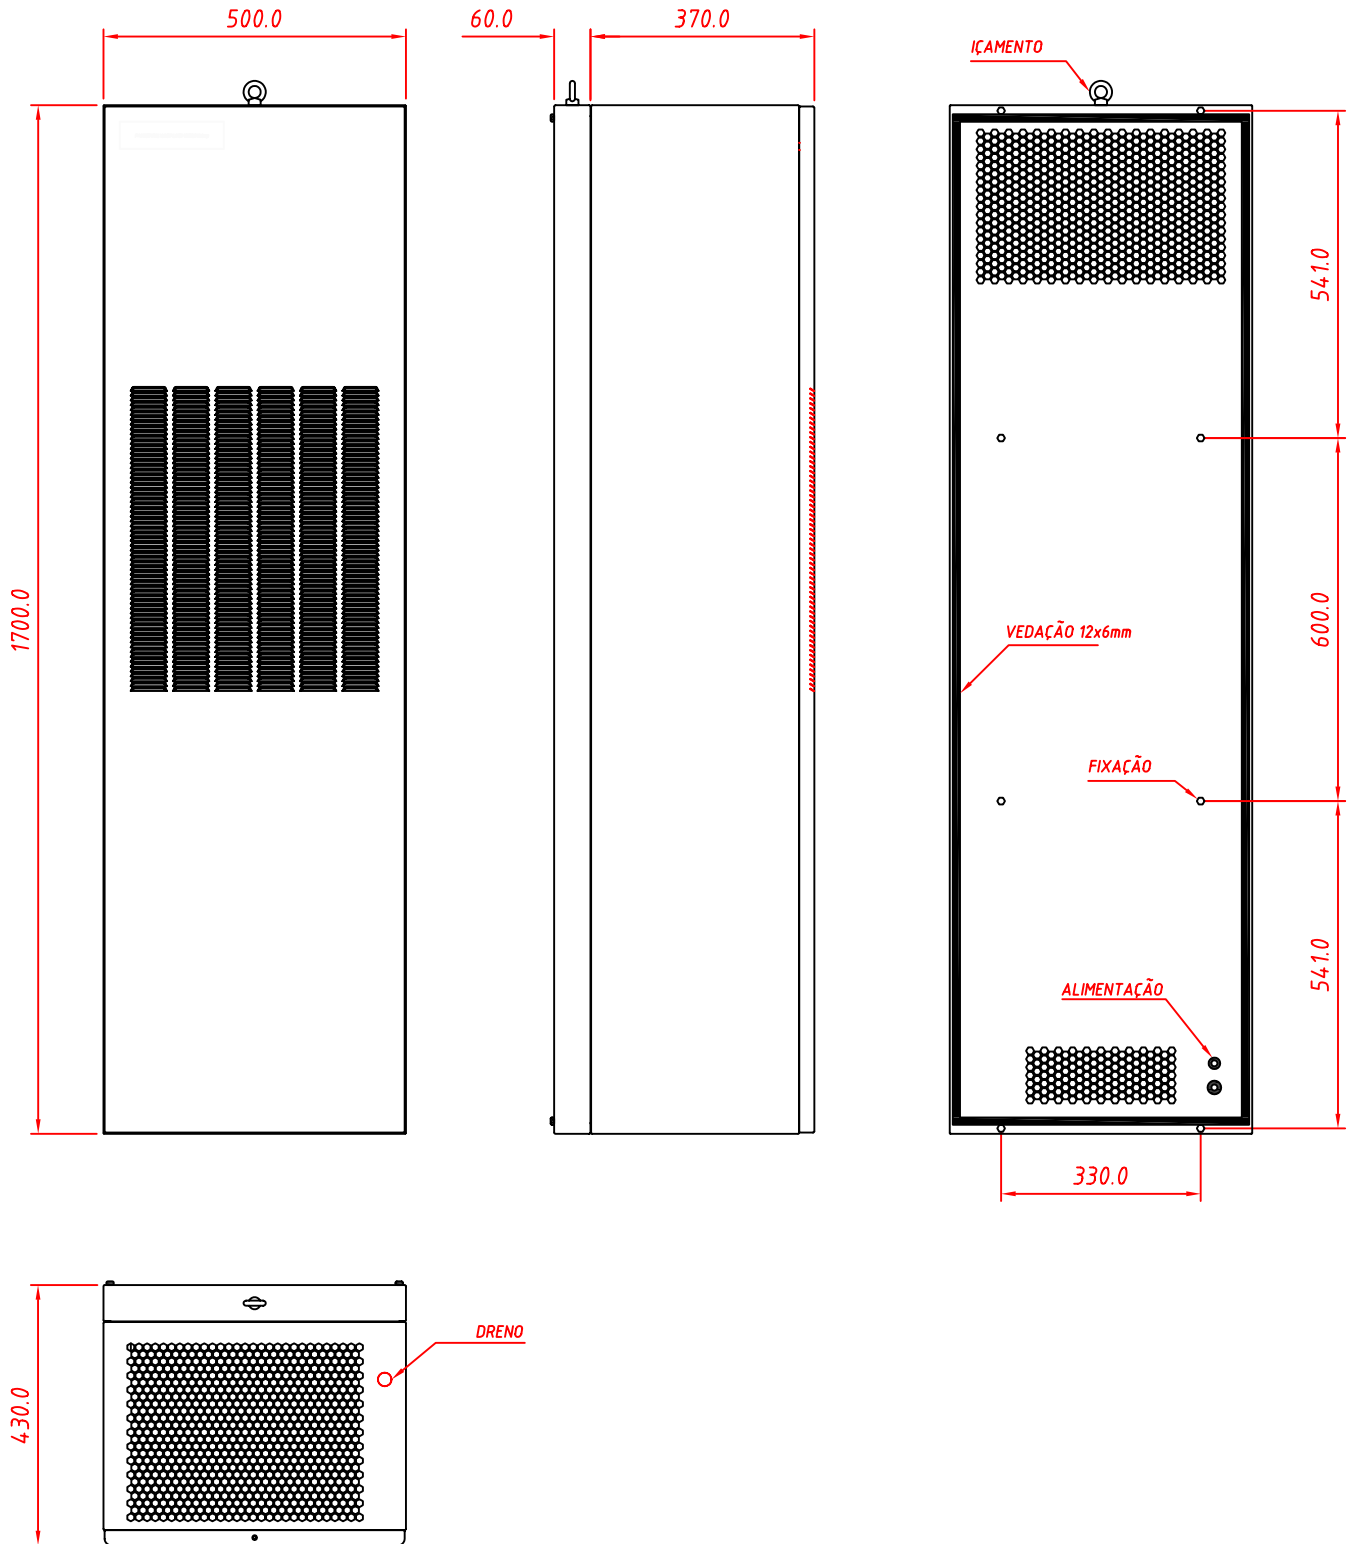

PROIBIDO ALTERAR MANUALMENTE!

Somente p/ informação

Código	P.L.M	Qtde	Unid.	Descrição:
Des.	RODRIGO	05/10/04	Visto	Título: CONDICIONADOR DE AR CS-5000
Proj.	RODRIGO	05/10/04		Código: UK
Aprov.	GILSON	05/10/04		Ref.: DESENHO DIMENSIONAL
Cód. ref.: -				Instrumento de Medição (P) Paquímetro / 0,05mm (A) Transferidor / 1° (T) Trena / 1,0mm (M) Micrometro / 0,01mm
Tratamento: PINTURA EPÓXI PÓ RAL 7032				
ESC:	S/E	Folha n°	01/01	Peso liq. - Kg
				Area - m2

